

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 24/\_\_\_\_\_**

г.Степногорск  
Место составления

19.04.2022 г.  
Время 12:57

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Степногорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 24 от 01.04.2022 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** Муханбетжанов Нурбол Бауыржанович - Главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям г. Степногорск

АМАНТАЕВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям г. Степногорск

АБРАЕВ СУНГАТ АМАНБАЕВИЧ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям г. Степногорск

БОТАНОВ АДильХАН Булатович - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1 поселка Бестобе отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**

Общеобразовательная школа №1 поселка Бестобе, АКМОЛИНСКАЯ, СТЕПНОГОРСК, Бестобе, Амангельды Иманова (УЛИЦА), 6.

**5. Срок проведения проверки** 12.04.2022 - 19.04.2022

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Общеобразовательная школа №1 поселка Бестобе

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В здании школы система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре, а также система внутреннего противопожарного водоснабжения находится в технически не исправном состоянии. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности



	Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	
2	Не предоставлены протокола испытаний по обработке деревянных конструкций чердачной кровли школы огнезащитным составом. Основание: п.21, п.22 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В здании школы на третьем этаже объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации находятся в технически не исправном состоянии. Основание: п. 35 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На втором и на третьем этажах на путях эвакуации для отделки пола применен горючий материал (линолеум). Основание: п.п.3 п. 36 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Не произведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов которые оформляются актом (протоколом) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики. Основание: п. 87 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В здании школы в кабинетах руководителя, бухгалтерии в подсобном помещении, в столовой, в медицинском пункте, в библиотеке, в спорт зале и на первом этаже (лестничный марш ведущий в подвальное помещение) токоведущие части электровключатели и электророзетки смонтированы на горючем основании (дерево). Основание: п. 79 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В здании школы в библиотеке, учительском (гардероб) и в помещении тира оконцевания и ответвления жил проводов	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении



сфере  
части

	и кабелей в распределительных коробках выполнены при помощи скруток, без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не проверяются на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды, с оформлением результатов технического осмотра акта и протоколом испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность. Основание: п.1585 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 119 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Отсутствует договор со специализированными организациями на поддержание систем и установок пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание: п.п.2 п.64 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 128 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

✓ Магулова Ш.Ш. - руководитель школы

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

не имею

Приложение на «\_\_» листах


«19» 04 2022 г.



Л

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.





**Информация  
об устранении нарушения  
по пожарной безопасности**


КГУ «Общеобразовательная школа №1 поселка Бестөбе отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области» информирует Вас о том, что согласно подпункту 21) пункта 1 статьи 12 Закона «О гражданской защите» Министерство по чрезвычайным ситуациям, в период с февраля по май месяцы текущего года проведены проверки противопожарного состояния в «Общеобразовательной школе №1 п.Бестөбе» г. Степногорск, п. Бестөбе, ул. Амангельды Иманова,б.  
 Главным специалистом Управления по ЧС г.Степногорска – Муханбетжановым Нурболлом Бауыржановичем;  
 Инженером Управления по ЧС г.Степногорска – Амантаевым Асхатом Аскарловичем;  
 Инженеров Управления по ЧС г.Степногорска - Абраевым Сунгатом Аманбаевичем;  
 Старшим инженером Управления по ЧС г.Степногорска Ботановым Адильханом Булатовичем.

В ходе проверки было выявлено – 9 нарушений требований пожарной безопасности.

Срок по устранению нарушений, в предписании № 24 от 19.04.2022г. время 12:57, было установлено– на 30.06.2022г.

№	Наименование нарушения	примечание
1	В здании школы система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре, а также система внутреннего противопожарного водоснабжения находится в технически не исправном состоянии;	устранено
2	Не предоставлены протокола испытаний по обработке деревянных конструкций чердачной кровли школы огнезащитным составом;	устранено
3	В здании школы на третьем этаже объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации находятся в технически не исправном состоянии;	устранено
4	На втором и третьем этажах на путях эвакуации для отделки пола применен горючий материал (линолеум);	устранено
5	Не произведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и	устранено

	осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов которые оформляются актом (протоколом) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области энергетики;	
6	В здании школы в кабинетах руководителя, бухгалтерии, в подсобном помещении, в медицинском пункте, в библиотеке, в спорт зале и на первом этаже (лестничный марш ведущий в подвальное помещение) токоведущие части электровключатели и электророзетки смонтированы на горючем основании (дерево);	устранено
7	В здании школы в библиотеке, в учительской (гардероб) и в помещении тира оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнены при помощи скруток, без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов;	устранено
8	Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения не проверяются на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды, с оформлением результатов технического осмотра акта и протоколом испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность;	устранено
9	Отсутствует договор со специализированными организациями на поддержание систем и установок пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта;	устранено

Руководитель:  К. Магзумова

Заместитель руководителя по ХЧ:  М. Шахметов





1. Наименование органа контроля и надзора: Управление по ЧС города Степногорск
2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка: Акт о назначении проверки №8 от «09» марта 2023 года, зарегистрированный в уполномоченном органе Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Акмолинской области №2311181003000012/00008 от 10 марта 2023 года.
3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку: Государственным инспектором: Инженером Управления по ЧС г. Степногорск лейтенантом гражданской защиты Баймухаметовым М.Ж.
4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки объектов руководителя «Общеобразовательной школы №1 поселка Бестобе» города Степногорск Магзумова К.Т.
4. Дата, место и период проведения проверки с 13 по 17 марта 2023 года, город Степногорск, п. Бестобе, ул. А. Иманова, зд. 6.
5. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) По результатам проведения проверки в области пожарной безопасности объекта «Общеобразовательной школы №1 п. Бестобе» города Степногорск выявлены ряд нарушений в сфере гражданской защиты, нарушения норм и правил пожарной безопасности и технических регламентов в области пожарной безопасности:
6. Наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения

№	Перечень объектов	Перечень выявленных нарушений	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	«Общеобразовательная школа №1 п. Бестобе» города Степногорск	В подвальных помещениях и столовой допускается хранение горючих материалов. <b>Основание:</b> п.п.1 п.24 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.	п.46 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Приложение 3 к совместному приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года

2	<p>На всех ПК не указаны порядковые номера, на 1, 2 этажах ПК не укомплектованы стволами.</p> <p><b>Основание:</b> п.1576 Приложение №3 к правилам пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.</p>	<p>№758. ✓</p> <p>п.112 Проверочного листа в государственном контроле в области пожарной безопасности объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Приложение 3 к совместному приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №758.</p>
3	<p>В пожарных кранах не проводится перематка пожарных рукавов в новую скатку, и не опломбированы все ПК. <b>Основание:</b> п.п.7,8 п.1585 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.</p>	<p>п.112 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности Приложение 3 к совместному приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №758.</p>
4	<p>Не осуществлена перезарядка огнетушителей.</p>	<p>п.5 Проверочного листа в сфере</p>



государственного  
контроля в области  
пожарной  
безопасности  
от

	<p><b>Основание:</b> п.9 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.</p>	<p>государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности Приложение 3 к совместному приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №758.</p>
5	<p>устр.</p> <p>В подвальном помещений допускается монтаж электроустановки (розетка) на горючем оснований.</p> <p><b>Основание:</b> п.79 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.</p>	<p>п.82 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности Приложение 3 к совместному приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №758.</p>
6	<p>устр.</p> <p>В помещений тех персонала используется приемник электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты изложенных в инструкции завода-изготовителя с поврежденной или потерявшей</p>	<p>п.74 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной</p>

		<p>защитные свойства изоляцией (удленитель).  <b>Основание:</b> п.п.1 п.86 Приказ Министра по          чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от          21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил          пожарной безопасности.</p>	<p>безопасно          отношении          объектов          независимо          категории,          предназначения и          вида деятельности          Приложение 3 к          совместному          приказу Министра          национальной          экономики          Республики          Казахстан от 30          октября 2018 года          №31 и Министра          внутренних дел          Республики          Казахстан от 30          октября 2018 года          №758.</p>
7	+	<p>Не со всеми работниками учреждения проводится          обучение и инструктаж мерам пожарной          безопасности в порядке, установленном          уполномоченным органом в сфере гражданской          защиты. <b>Основание:</b> п.8 Приказ Министра по          чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от          21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил          пожарной безопасности.</p>	<p>п.4 Проверочного          листа в сфере          государственного          контроля в области          пожарной          безопасности в          отношении          объектов          независимо от          категории,          предназначения и          вида деятельности          Приложение 3 к          совместному          приказу Министра          национальной          экономики          Республики          Казахстан от 30          октября 2018 года          №31 и Министра          внутренних дел          Республики          Казахстан от 30          октября 2018 года          №758.</p>
8	+	<p>План эвакуации людей в случае пожара не          соответствует требованиям (нет инструкций).  <b>Основание:</b> п.2 Приложение №2 к правилам          пожарной безопасности Приказ Министра по          чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от          21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил          пожарной безопасности.</p>	<p>п.8 Проверочного          листа в сфере          государственного          контроля в области          пожарной          безопасности в          отношении          объектов</p>



авил независим  
ст/объектов  
категории,  
предназначены  
вида деятельности  
Приложение 3  
вместному  
зау Министр.  
ьной

		независимо от категории, предназначения и вида деятельности Приложение 3 к совместному приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №758.
--	--	---

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку инженер УЧС г. Степногорск  
лейтенант гражданской защиты Баймухаметов М.Ж. М.Ж. Баймухаметов

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя  
проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их  
подписи или отказ от подписи Магжарова Д.А. Де

9. Замечания и (или) возражения по результатам проверки \_\_\_\_\_  
приложение на " \_\_\_\_ " листах

10. " 17 " 03 2023 года.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики  
Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости  
дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней  
обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков  
устранения нарушений.

В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений,  
и объективные причины продления сроков устранения нарушений.


Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом  
изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений  
или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ  
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫ  
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ  
БЕСТӨБЕ КЕНТІНІҢ № 1  
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН  
МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ

021503 Бестөбе кенті, Амангелді көшесі  
6 үй, тел/ 87164543192

КОММУНАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №1 ПОСЕЛКА БЕСТОБЕ  
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО ГОРОДУ СТЕПНОГОРСК  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

021503 поселок Бестобе, улица Амангельды,  
дом 6, тел/ 87164543192

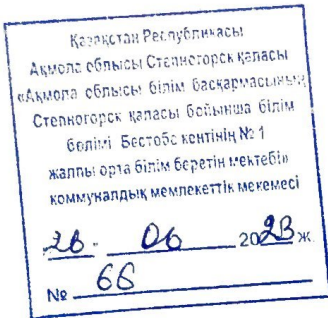

Начальнику УЧС г.Степногорска  
Подполковнику гражданской защиты  
Каппасову Е.Т.

Направляем в Ваш адрес ответ на запрос исх.21-07/41-125-и от 23.06.2023 года об результате исполнения предписаний за № 8 от 17.03.2023 года об устранений значительных и незначительных нарушений, определенных в критериях оценки степени рисков, выявленных в результате проверки по профилактическому контролю и надзора в области пожарной безопасности, в срок было устранено все выявленные нарушения.

Приложение : в 3 листах.

Руководитель:  Магзумова





Исп. Кангарбаева Б.М.  
87164543192


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БІЛІМ АЛҚАМЫНЫҢ МИНИСТРЛІГІ  
АҚМОЛА ОБЛАСТЫҚ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ  
СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫНЫҢ  
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 863  
2023 ж. 06.06



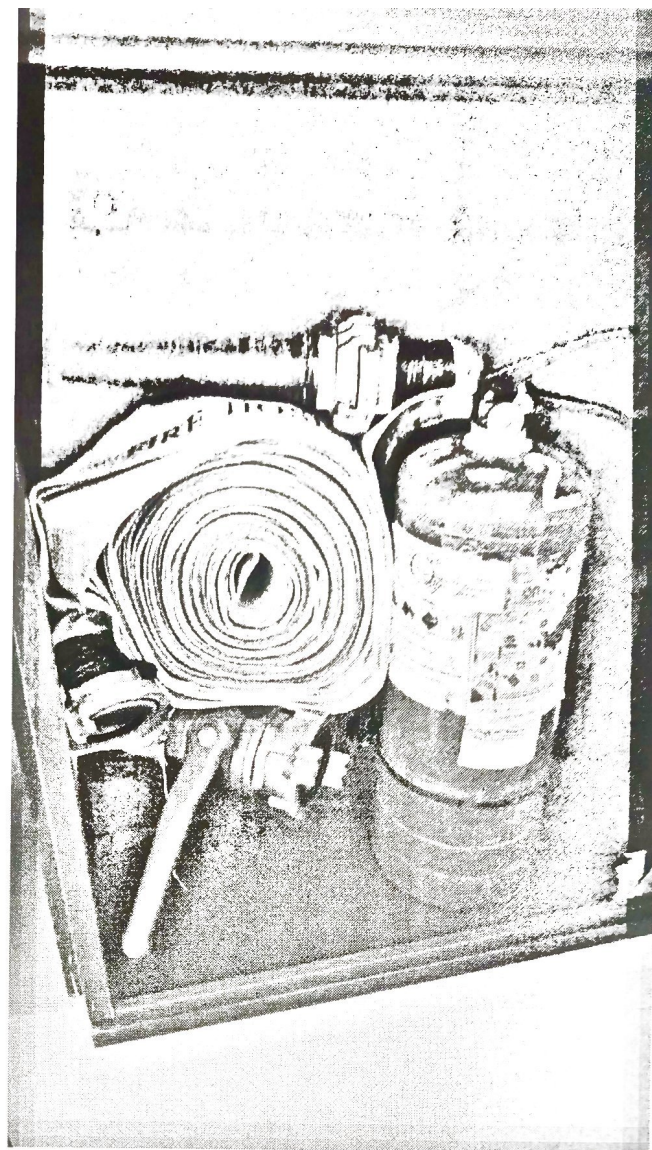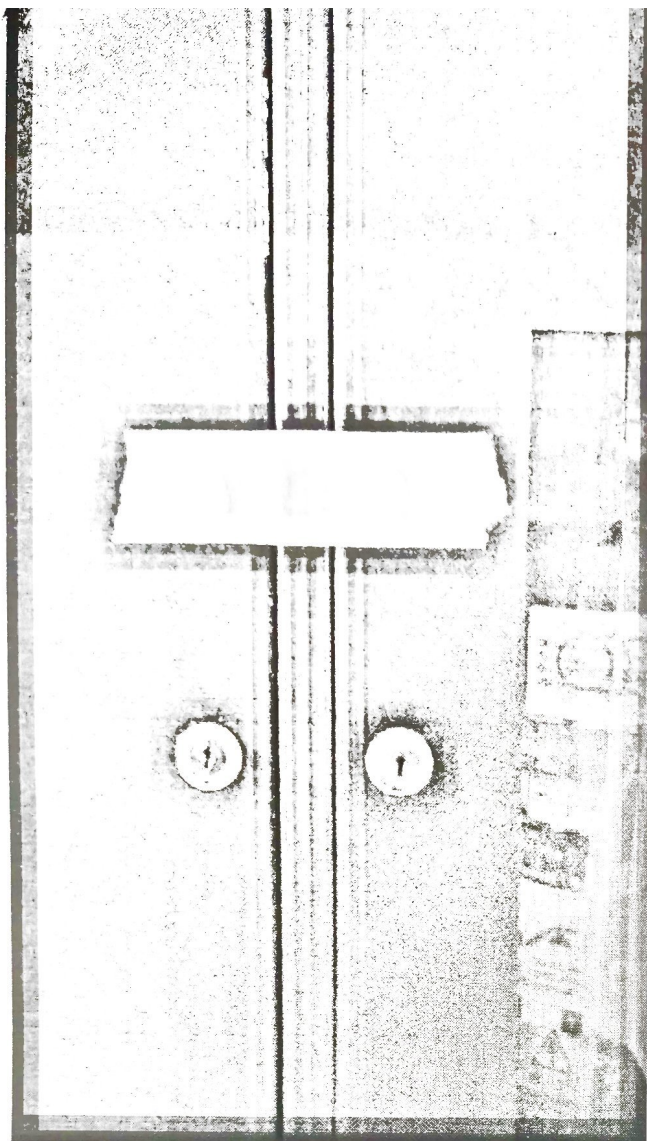

4. Перезарядка огнетушителей осуществлена до 31.12.2023г.
5. В подвальном помещениях была устранена розетка.

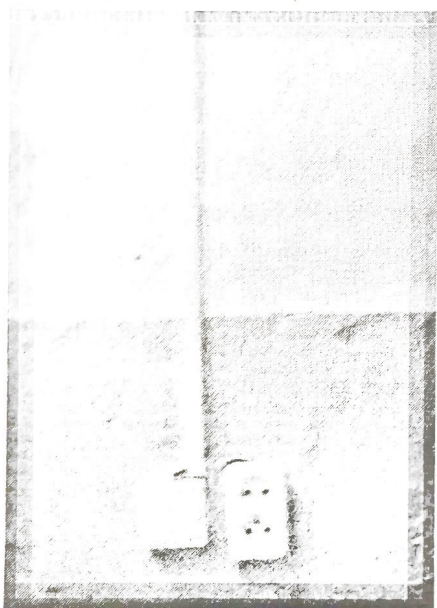

6. В помещениях техперсонала устранено приемник электрической энергии.
7. Со всеми работниками провели обучение и инструктаж мерам пожарной безопасности.







**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 17/\_\_\_\_\_**

г.Степногорск  
Место составления

18.03.2024 г.  
Время 11.6

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Степногорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 17 от 04.03.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
КАПАСОВ ЕРЖАН ТУЛЕГЕНОВИЧ - Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск  
БОТАНОВ АДильХАН Булатович - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск  
АЛПЫСОВ НУРХАН КАЙДАРОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск  
САЛПЫКОВ САКЕН АСКАРОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск  
БАЙМУХАМЕТОВ МАДИЯР ЖЫЛКЫБАЙУЛЫ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск  
ВАРКЕНТИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

040340006452, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1 поселка Бестобе отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 1 поселка Бестобе" отдела образования города Степногорска, АКМОЛИНСКАЯ, СТЕПНОГОРСК, Бестобе, Амангельды Иманова (УЛИЦА), 6.

5. **Период проведения проверки** 11.03.2024 - 18.03.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 1 поселка Бестобе" отдела образования города Степногорска

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения



1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Во время проверки не представило возможным проникнуть в кабинет библиотеки. У дежурного персонала не обеспечиваются комплектом ключей от всех замков школы. Основание: п.10 Правил пожарной безопасности Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.07.2024
2	П. 24 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	На территории школы у места размещения подземного пожарного гидранта установлена не световой или не флуоресцентный указателем. Основание: п.1575 Правил пожарной безопасности Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.07.2024
3	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Лицо, обеспечивающее бесперебойную эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики не качественно осуществляет работу. Основание: п.65 Правил пожарной безопасности Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.07.2024
4	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	При входе в школу на основной двери устройства для самозакрывания дверей необходимо содержать в исправном состоянии. Основание: п.19 Правил пожарной безопасности Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.07.2024



5	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В подвальном помещении допускаются хранение и складирование горючих веществ и материалы. Основание: п.п.1, п.24 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.07.2024
6	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Значительное	В подвальном помещении не соответствие проектной документации Основание: п.6 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.07.2024
7	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы на 2, 3 этажах и между столовой и гардеробной на путях эвакуации для отделки пола применен горючий материал (линолеум). Основание: п.п.3 п. 36 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.07.2024
8	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В складском помещении допускается пользование приемником электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты, предусмотренный заводом-изготовителем (плафон). Основание: п.п.2 п.86 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.07.2024
9	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое	В здании школы на 3 этаже в подсобном помещении,



	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		кабинете труда, складском помещении и в подвале оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнены при помощи скруток, без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание п. 80 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.07.2024
10	П. 106 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	В котельном проводки а именно все токоведущие части не очищаются от горючей пыли. Основание: п.85 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.07.2024
11	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не проверяются на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды, с оформлением результатов технического осмотра акта и протоколом испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность. Основание: п.1585 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.07.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителем субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи и/или отказ от подписи

*Вед*



«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ  
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫ  
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ БЕСТӨБЕ  
КЕНТІНІҢ №1 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ  
БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»  
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕ



КОММУНАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №1 ПОСЕЛКА БЕСТОБЕ  
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО ГОРОДУ СТЕПНОГОРСК  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

021503 Бестөбе кенті, Амангелді көшесі  
6 үй, тел: 87164543192

021503 поселок Бестобе, улица Амангельды,  
дом 6, тел/ 87164543192

Қазақстан Республикасы  
Ақмола облысы Степногорск қаласы  
Білім бөлімі және Ғылым және  
Спортының атқарушы басқармасы  
Бестөбе филиалының №1  
орта білім беру мекемесінің  
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Н. Д. 2024  
93

Начальнику УЧС г.Степногорска  
Полковнику гражданской защиты  
Каппасову Е.Т.

Направляем в Ваш адрес план мероприятий по устранению нарушений предписаний за № 17 от 18 марта 2024 учебного года об устранений значительных и незначительных нарушений, определенных в критериях оценки степени рисков, выявленных в результате проверки по профилактическому контролю и надзора в области пожарной безопасности, в срок было устранено все выявленные нарушения.

Приложение: в 9 листов.

Руководитель



К.Магзумова

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ТҮТЕНІШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ  
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТҮТЕНІШЕ ЖАҒДАЙЛАР  
ДЕПАРТАМЕНТІ СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫНЫҢ  
ТҮТЕНІШЕ ЖАҒДАЙЛАР БАСҚАРМАСЫ»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ҚРПС № 222

2024 ж. «26» - 08